


1. sz. melléklet



Műszaki Ügyosztályra érkezett

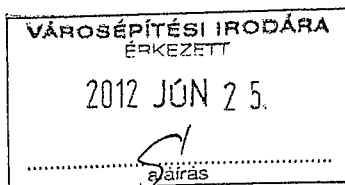


Budaörsi Városi Uszoda mögötti terület
tereprendezési munkáinak módosított
felmérése.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2012 JÚL 02.	
Szám:	X/ 863-32/12	
Előszám:	Melléklet:	Ugyintéző: Sáirás



20120702-1713-049449-1-00

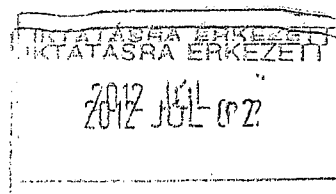

Tisztelt Ügyvezető!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a budaörsi Uszoda területén a tereprendezési munkálatokat 2012. június 19-én megkezdjük. A munkálatok során a feltárt területen megállapítottuk, hogy a beton vastagsága nem 20 cm, hanem 35 cm vastag öntött beton. Az idáig felbontott területen a beton vasalt dróthálós volt. A kiírt mennyiségekhez képest valószínűleg változik a feltörésre kerülő beton területe és mennyisége is, melyet befogadó nyilatkozattal igazolunk, és minden egyes munkafázist fényképpel dokumentálunk. Ezeket fényképpel igazoljuk és csatolunk egy felmért alaprajzot, ami a mai helyzetet mutatja.

Rajz útmutatást ad, hogy területen milyen réteg rend található, milyen vastagságban és hol helyezkedik.

A rajzon nem lehetett illusztrálni, hogy a betonlemez a meglévő rendezet zöldfelület alá is benyúlik.


Ezúton kérjük állás foglalásukat a folytatás kapcsán.

Köszönettel:

Városi uszoda terület rendezés munkálatai

	Kírt Mennyiség	Felmért Mennyiség
1. Alépitmény bontása és lerakóba történő szállítása-0,3m magassággal	185m2	380m2
2. Aszfalt felület bontása és lerakóba történ elszállítása-0,3m magassággal	200m2	425m2
3. Betonburkolat bontása és lerakóba törtér elszállítása-0,4m magassággal	200m2	860m2
4. Változó vastagságú betontömb bontása és lerakóba történő elszállítása 0,4m vastag	105m2	860m2
5. Vasbeton lemez elbontása és lerakóba történő elszállítása		1840m2
	röplabda pálya alatti menny	840m2
6. Sitt és kő eltávolítása és lerakóba történő	20m3	140m3
7. Tereprendezés 6500 m2 területen átlag 0,4 m vastagságban,célja földtömeg- egyensúlyban sík terep kialakítása		

- A - aszfalt + beton / bontva
- B - beton / lemeztelített / fel van bontva.
- C - murva, ritk, föld
- X - bontatlan beton

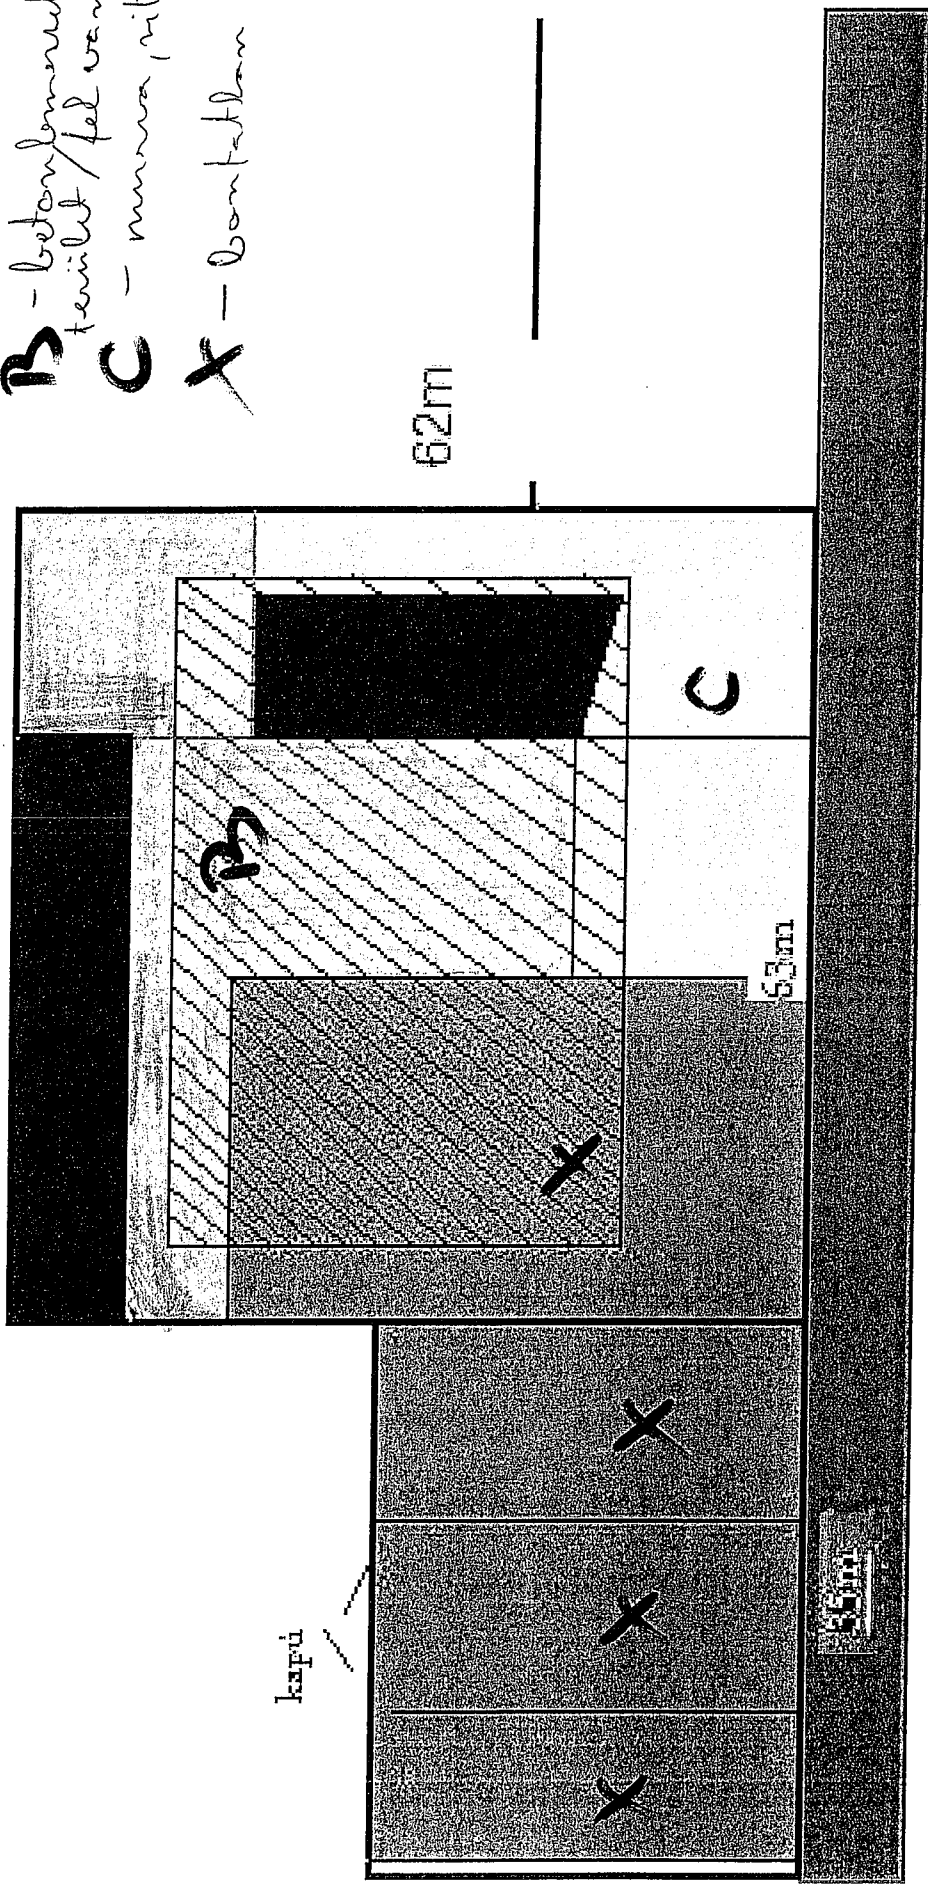


- aszfalt + beton / bontva
- betonlemez 35-38 cm wtg. / bontva
- murvas szemeses föld. töltőföld
- még meglévő bontatlan beton











0,35 m




Betou





Before

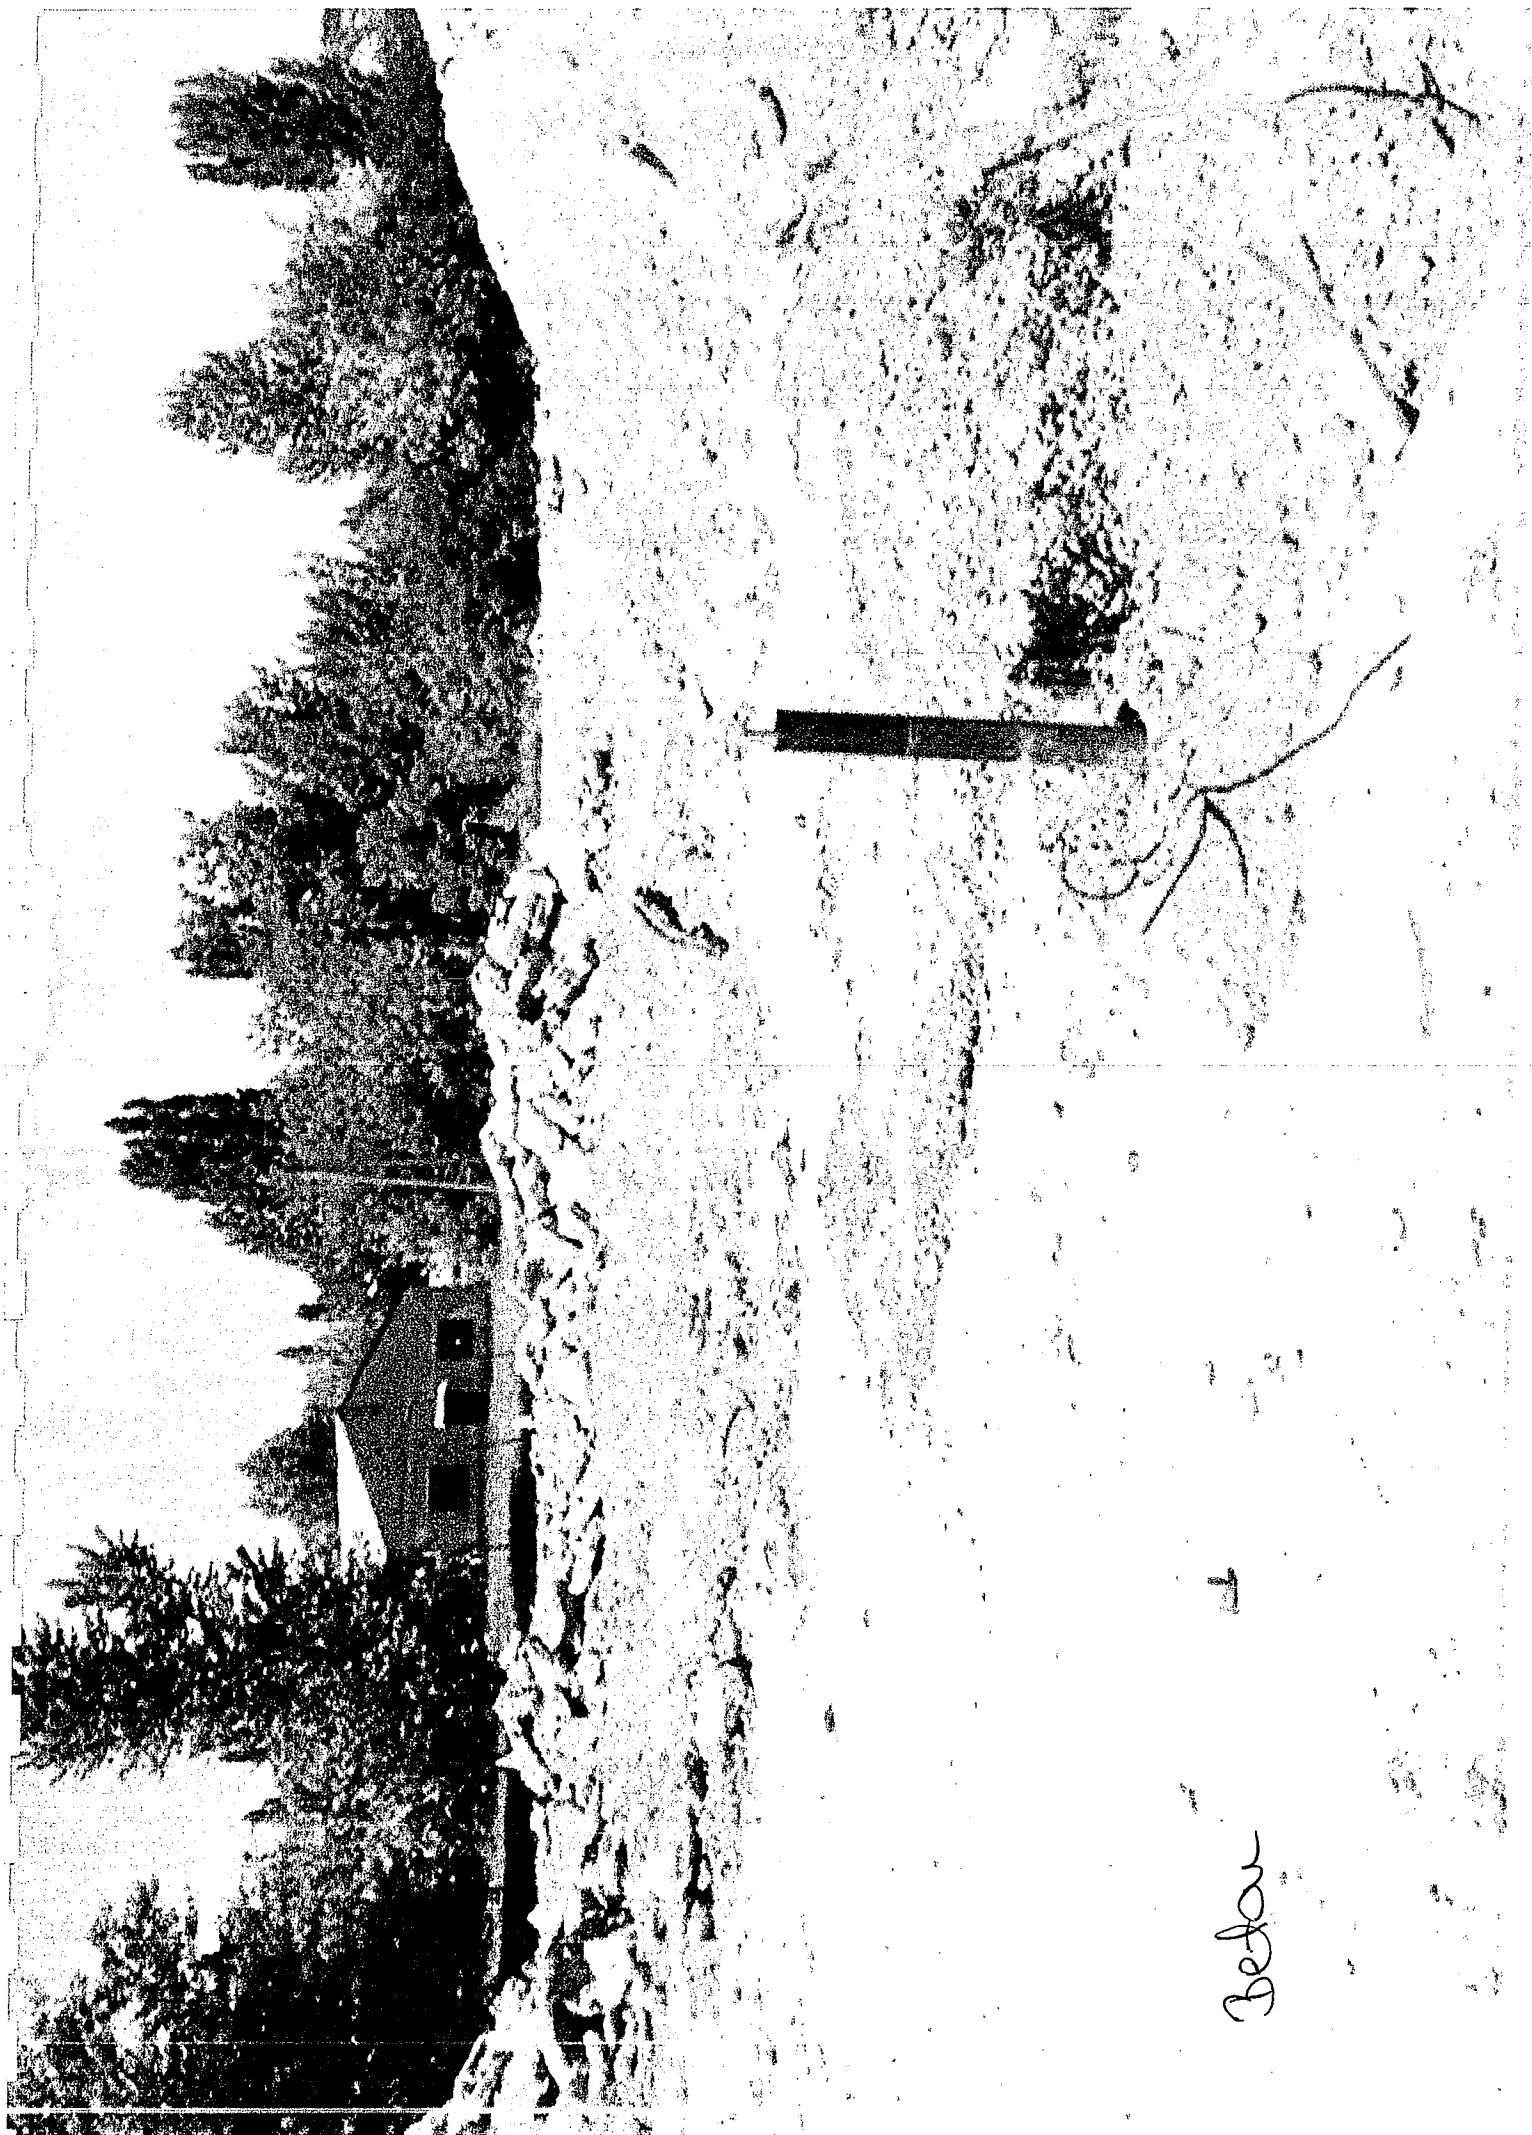

Below








↑
Uasbda
leus





Beton

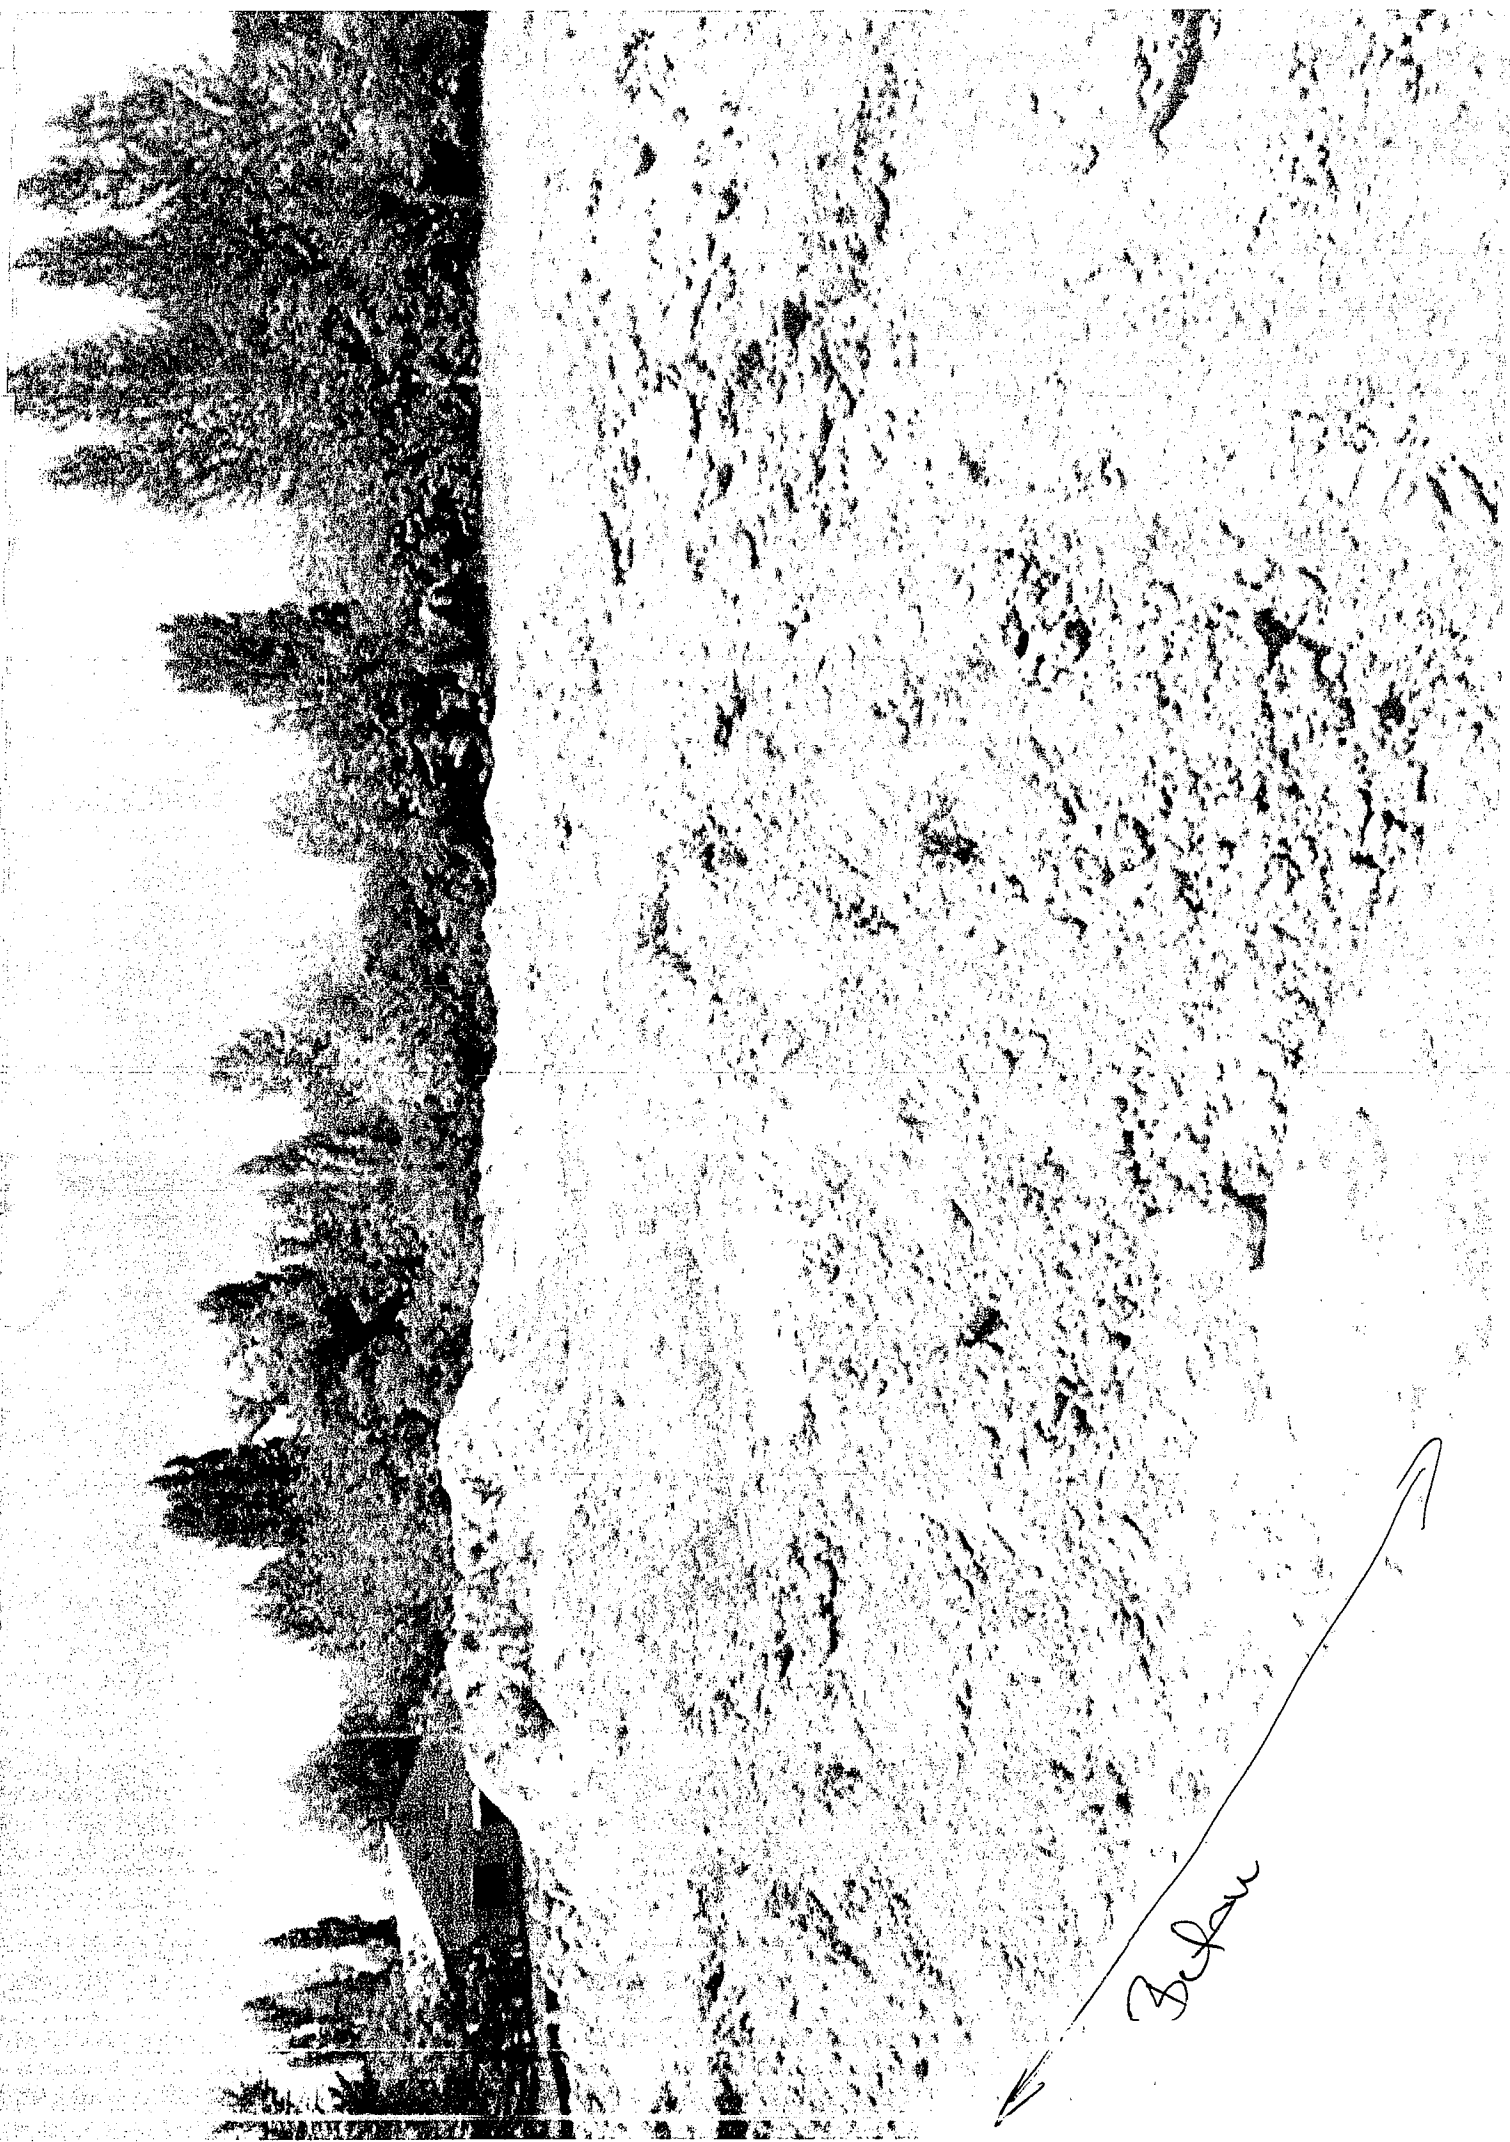

Before