

ELŐTERJESZTÉSE

a

**Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2014. március ...-i,
és a Képviselő-testület 2014. március ...-i,
ülésére**

Ügyiratszám: V/92/2014

Tárgy: Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2013. évről

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban: Möt) 46. § (1) bekezdése alapján: **nyílt ülésen** történik.*

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 116. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Budaörs a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltóságához tartozik. Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok az előterjesztés mellékleteként csatolt, 2013. évről szóló beszámolót Önkormányzatunknak 2014. február 11-én megküldte.

Kérem a Tisztelt Bizottság és a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, fogadják el a beszámolót.

Melléklet:

Érd Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 2013-ról

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2013. évi szakmai beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerint.

*A döntéshez Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján
egyszerű többség szükséges.*

*A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2013. évi szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

*A döntéshez az SZMSZ) 37. § (1) bekezdése alapján **egyszerű többség** szükséges.
A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester


Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinetiroda


Budaörs, 2014. február 28.


Wittinghoff Tamás
polgármester


2014 MÁRC 05.


Az előterjesztést készítette:

Zsák András, közművelődési és sport ügyintéző 

Vágó Csaba, kabinetvezető 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

Dr Bocsi István, jegyző 

2014 FEBR 11

IKT: 229
m &
H-510

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Érd Hivatásos Tűzoltóság

IKTATÁSRA ÉRKEZETT

2014 FEBR 11

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/A. ☒: 2030 Érd, Pf.: 26
Tel/Fax: (36-23) 524-570 e-mail: erd.ht@katved.gov.hu



503/0978(3)-800(3)

Szám: 91-1/2014/ÉRDÁLT.

1. sz. példány

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva: 2014 FEBR 12.		
Szám: V/92-1/2014		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: Bak A

ÉRD HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
2013. évi
BESZÁMOLÓ



20140211-1353-009049-1-00

Érd Hivatásos Tűzoltósága 2013. évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást tesztem.

Tűzoltó-parancsnokságunk 2013. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján végezte munkáját, a tűzoltási és kárelhárítási feladatok teljesítésekor.

Vezetés, irányítás

Érd Hivatásos Tűzoltóság (továbbiakban: HT.) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt áll. A szervezeti állománytábla alapján a HTP közvetlen irányítása alá bekerült Budakeszi és Érdi Katasztrófavédelmi Megbízott (továbbiakban: KVMB.), valamint a Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KŐ.).

Érd Hivatásos Tűzoltóságon 3 fő hivatali munkarendben dolgozó személy végzi a napi feladatokat. 1 fő műszaki biztonsági tiszt, 1 fő parancsnok-helyettes, 1 fő parancsnok.

A tűzoltóság által védett települések 2012. évhez képest nem változtak. Továbbra is 20 település: Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Páty, Törökbálint, Ercsi, Érd, Martonvásár, Pusztazámor, Ráckeresztúr, Sósút Százhalombatta, Tárnok, Baracska, Vál, Kajászó, Tordas, Gyúró, Etyek; Herceghalom közigazgatási területei tartoznak a HT. fennhatósága alá. Legjelentősebb veszélyforrások az ár- és belvízveszélyek (Duna folyó, Benta Patak, Sulák Patak), ipar (MOL, Egrokor zrt, Ice Pro, Frigo, Michael Huber Hungária Kft), az autópályákon és főútvonalakon keresztül zajló veszélyes anyag szállítása (M1, M7, M0, 1-es, 7-es, 70-es), illetve a Budapest irányából, illetve Budapest felé történő vasúti szállítások (személyi és teher). A felsoroltakon kívül a működési területen megtalálhatóak nagy kiterjedésű logisztikai központok (ISG, Camel Park, Schark Park, West Log DC, West Gate Buisness Park, Aldi, IOG Park, Pharma Park, Tulipán, Europolis Park, Prologis, Antana), bevásárlóközpontok (Auchan, Tesco, KIKa, Decathlon, IKEA, Praktiker), valamint további veszélyforrás a településeken előforduló hirtelen esőzések miatti villám árvizek.

Mentő tűzvédelem

2013. évben a HT készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak.


A káresetek, bejelentésének fogadása, azok kiértékelése és koordinálása a megyei művelőirányító szolgálaton történik. A művelőirányító központ a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon került elhelyezésre (Budapest, Mogoródi út 43. szám). Ide érkeznek a vonalas, illetve mobil telefonokon történő káreseti bejelentések. Az itt szolgálatot teljesítő ügyeletes a jelzés vétele után azt a működési terület szerinti tűzoltóságnak továbbítja, riasztja a készenléti szolgálatot, valamint az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes szervezeteket, létesítményi tűzoltóságot. A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet továbbra is működik a személyes jelzések, valamint a területen lévő tűzjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések fogadása a művelőirányító megyei központ támogatása érdekében.

Káresetekről Érd HT működési területén összességében 909 esetben érkezett bejelentés 2013 évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

Tűzeset: 490 db

Műszaki mentés: 514 db

Esetszámok alakulása 2003-2013-ig

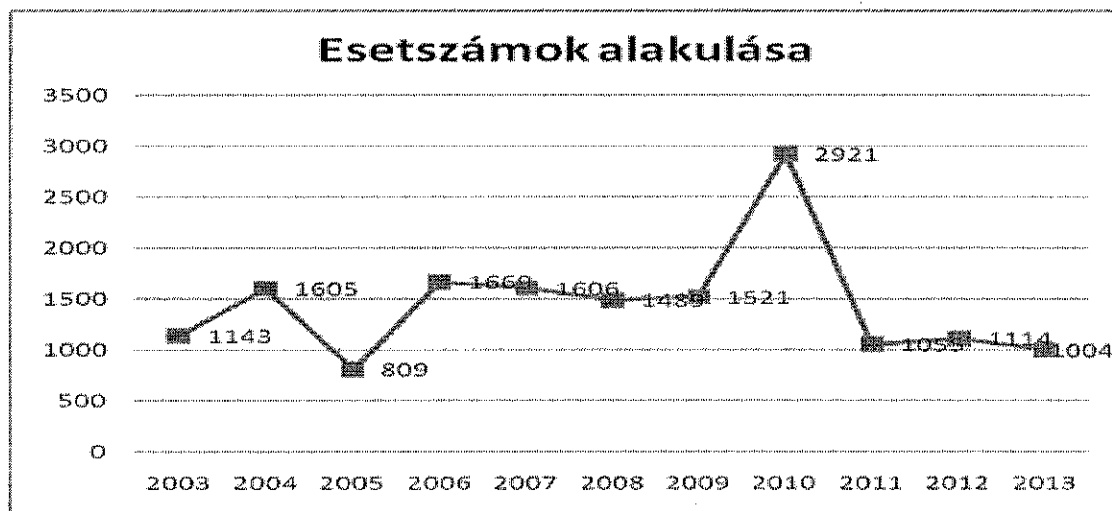


Az események a beavatkozások minősítése szerint az alábbiak szerint alakultak: 699 esetben beavatkozást igényelt az esemény, 98 esetben az eseményt kiérkezésünk előtt felszámolták, 147 esetben téves jelzés történt, 26 esetben szándékosan megtévesztő jelzést kaptunk, valamint utólagos jelzéshez 34 esetben történt vonulás.


Esemény minősítése beavatkozás szerint



A tűzesetekkel kapcsolatos beavatkozások településekre lebontva 2013 évben az alábbi megoszlásban kerültek végrehajtásra:

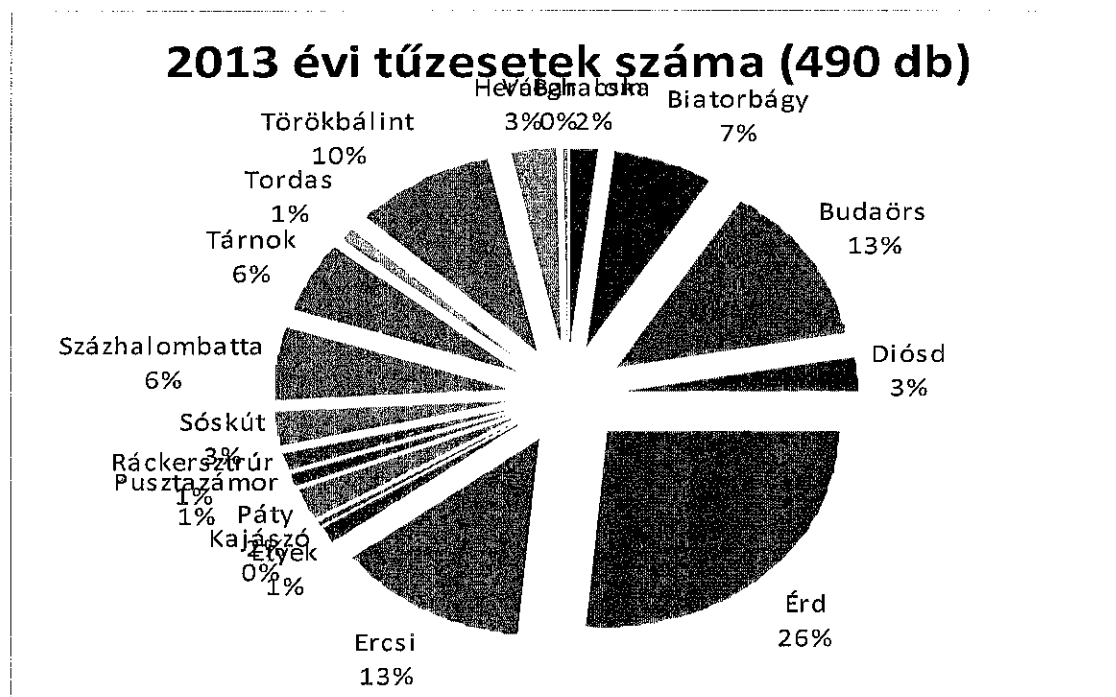


A Műszaki Mentési beavatkozások településekre megosztva 2013 évben az alábbiak szerint kerültek teljesítésre:

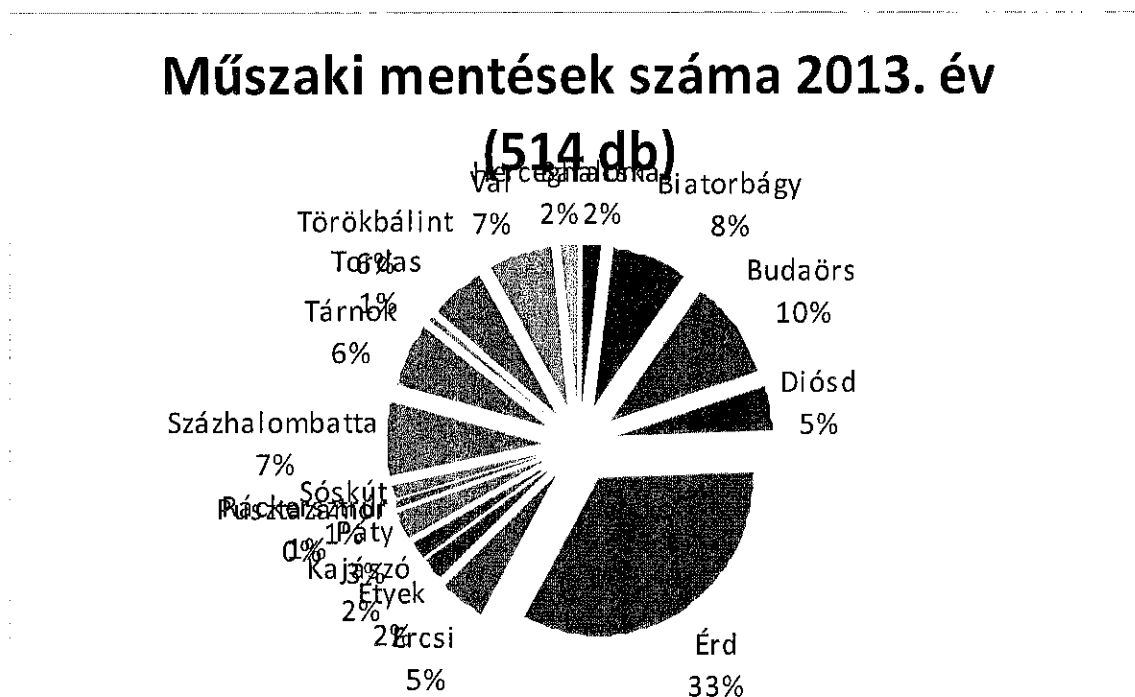

A tüzesetei és műszaki mentési beavatkozások a helyszínek típusa szerint az alábbi számban oszlanak meg, történtek:


Otthon jellegű létesítményben 283 alkalommal,
Egészségügyi, szociális létesítményben 2 alkalommal,
Művelődési létesítményben 3 alkalommal,
Sportlétesítményben 1 alkalommal,
Nevelési, oktatási létesítményben 10 alkalommal,
Kereskedelmi, szolgáltató létesítményben 12 alkalommal,
Igazgatási, irodalétesítményben 3 alkalommal,
Közlekedési létesítményben 33 alkalommal,
Ipari, termelési létesítményben 11 alkalommal,
Tárolási létesítményben 19 alkalommal,
Mezőgazdasági létesítményben 8 alkalommal,
Vendéglátó létesítményben 1 alkalommal,
Hírközlési létesítményben 1 alkalommal,
Építkezési területen 9 alkalommal,
Közúton 182 alkalommal,
Közterületen 96 alkalommal,
Szabad területen 91 alkalommal,
Közlekedési eszközön 32 alkalommal,
További egyéb helyszínen pedig 34 alkalommal.

A tüzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása

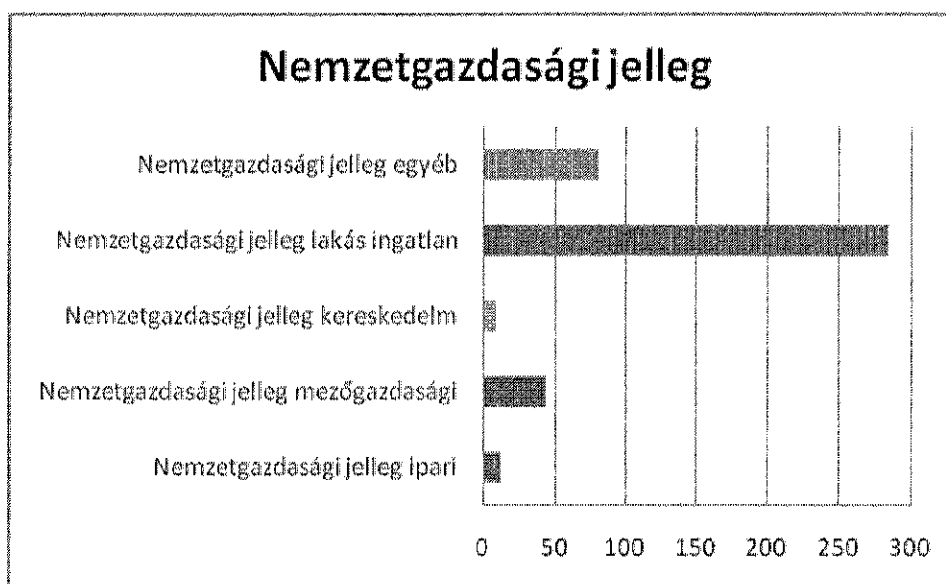

Tűzesetek és műszaki mentései beavatkozások alkalmával sikerült megmentenünk 92 személyt.

A kárhelyszíneken összesen 137 polgári személy sérült meg és 20 személy hunyt el.

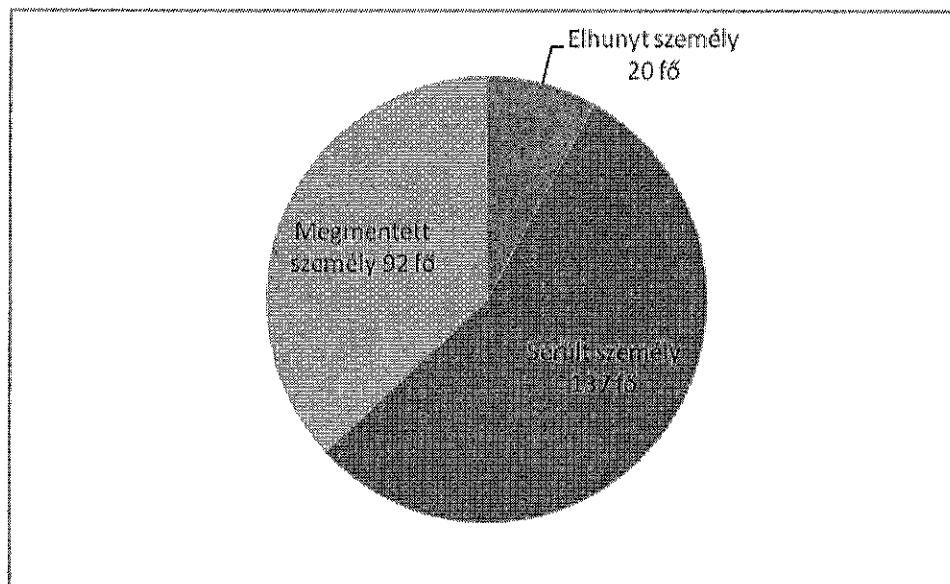

A káresetek felszámolásához összesen 1096 esetben történt Gépjárműfecskendő, 206 esetben Vízszállító, 60 esetben Magasból Mentő, 101 esetben Műszaki Mentő különleges szer riasztására intézkedés.

A beavatkozásokból ugyanúgy, mint 2012. évben megállapítható, hogy a tűzesetek leggyakoribb kiváltó oka a nyílt láng. Az állampolgári ismeretek a tűzvédelem területén hiányosak. Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság propaganda tevékenysége során a médián keresztül igyekszik a megfelelő információkat eljuttatni a lakossághoz a tűzesetek megelőzése érdekében.

A legveszélyeztetettebb korosztályok továbbra is a gyermekek, valamint az egyedül álló idős emberek.

Gépjármű és felszerelés ellátottság

Az állomány rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközökkel melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.

A BM Heros Zrt. központi javítóműhelyben történik a szakfelszerelések és gépjárművek felülvizsgálata és vizsgáztatása, a továbbiakban így a helyben végzett javítási tevékenység megszűnt.

A tűzoltó gépjárművek állapota általánosságban kielégítő, azonban gyakori használatból adódóan folyamatosan javításra szorulnak.

2013. március hónapban a Belügyminiszter Úr és a Katasztrófavédelmi Főigazgató Úr a gépjármű technikai park fejlesztéseként egy korszerű Renault Aqvadux 2000 típusú gépjárműfecskendőt adott át a tűzoltóság részére. A gépjármű teljes málha és kiegészítő felszerelésekkel került átadásra, amellyel a technikai felszereltség jelentős mértékben javult.

A tűzoltóság összesen egy ügyintéző/parancsnoki személygépjárművel rendelkezik. Tartalék gépjárműfecskendő nincs.

Érd Hivatásos Tűzoltóságán a jelenlegi szerrend a következő:

Érd/1 gépjármű Mercedes Benz TLF 2000 AT2 típusú

Érd/2 gépjármű Renault Aqvadux 2000 típusú

Érd/MM gépjármű Mercedes Benz ATEGO típusú különleges szer

Érd/Létra I gépjármű Iveco-Magirus DLK 37 CS típusú különleges szer

Érd/Vízszállító gépjármű Renault Kerax 4x4 típusú különleges szer állomásozik.

Törökbálint továbbiakban, mint Katasztrófavédelmi Őrs tartozik Érd Hivatásos Tűzoltóság felügyelete alá.

Itt készenléti szolgálatonként 6 fő, 1 db Renault Midlum típusú gépjárműfecskendővel teljesíti vonulási kötelezettségét.

A felszerelések felülvizsgálata és javíttatása jelentős anyagi terhet jelent a költségviselő területi szerv számára. Ezért az ilyen jellegű munkák elvégzésére a lehetőségekhez mért önkormányzati segítség szükséges.

Oktatás, képzés

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeltesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve alkotják.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése.

Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is.

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

2013-ban 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, mindhárom szolgálati csoportnak 1 nappalit, valamint 1 éjszakait. Mindhárom szolgálati csoport 12 helyismereti és 8 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A személyi állomány beriasztására berendelési terv alapján 1 alkalommal került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozási állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van az árvíz, a hosszantartó szárazfű, erdő- és vegetációtűzek, lakóháztűzek, műszaki mentések felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a városi és megyei, országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett képzéseken részt vettek:

3 fő mentori képzést kapott.

Az év során indított szivattyúkezelői típus tanfolyamra 12 fő került beiskolázásra, melyből 11 fő sikeres vizsgát tett.

1 fő nehézgépkézelői alaptanfolyamot végzett.

Jelenleg technika kezelői tanfolyamon 2 fő vesz részt, valamint létrakezelői tanfolyamon 1 fő tanul.

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített műveleti tervek folyamatosan pontosításra kerültek, valamint a már meglévő 47 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv mellé további 2 db készült, igazodva a működési területen jelenlévő veszélyekhez. A műveleti tervek tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amiket a helyi erők önmagukban nem képesek kezelni. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek azokra a létesítményekre készültek el, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában segítenek az irányító állománynak.

Szakmai Felügyeleti tevékenység

A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületeknél.

2012. évben aláírt együttműködési megállapodások a 2013. évben megújításra kerültek. Érd HT együttműködési megállapodást kötött Tárnok, Sóskút, Budaörs, Vál, Biatorbágy egyesületekkel, valamint a Százhalombattai Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködést kötött a FER TV Létesítményi Tűzoltósággal.

Baracska, Tordas, Gyúró, Kajászó, Vál településeken a Váli Önkormányzati Tűzoltóság, Etyek és Herceghalom településeken pedig Bicske Önkormányzati Tűzoltóság látja el a mentő tűzvédelmet.

Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését negyedéves és féléves ciklusokban folyamatosan végzi a tűzoltóság.

Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések karbantartására, időszaki felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálatellátásra. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az Egyesületek és az Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságok a vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.

Az alapszintű szakmai végzettségek megszerzésében a hivatásos tűzoltóság segítséget nyújt a közreműködésével.

Járási mentőcsoport

A Katasztrófavédelmi Főigazgatói feladatszabásnak megfelelően 2013. 10. 29-én sikeres rendszerbeállító gyakorlat végrehajtásával Délegyházán megalakult Tárnok Önkéntes Tűzoltó egyesület, a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes tűzoltó Egyesület, valamint az Érdi Polgárőrség állományából a BENTA Járási mentőcsoport. A mentőcsoport a már az egyesületeknél és polgárőrségnél meglévő felszereléssel van felszerelve a járás területén esetlegesen szükséges beavatkozások felszámolására. Ezek az eszközök elégségesek a sikeres beavatkozások végrehajtására.

Árvízi védekezés

A Duna folyó jobb partján a tűzoltóság működési területén 2 település – Érd és Százhalombatta – árvíz által veszélyeztetett.

Az I. számú szakaszmérnökség alárendeltségébe 2 db gátórjárás (Érdi gátórház) – Érd és Százhalombatta gátszakasz tartozik.

A szakaszmérnök június 03-án küldött tájékoztatása alapján megállapítást nyert, hogy rendkívüli árvíz várható, a Budapest Vigadó térnél lévő vízmérce szerint 875 +/- 30 cm-es tetőzéssel, mely vízmércénél eddig 860 cm volt a legnagyobb mért érték – ezért kezdeményeztük az érintett Érd járásban a rendkívüli HVB ülés összehívását.

Az árvíz során az érintett településeken az alábbi feladatok jelentkeztek:

Érd:

A Duna folyó hullámterében 1 db lakóépület található, az önkormányzat az ingatlan tulajdonosát felszólította és határozatban kötelezte a terület elhagyására. Érd-Ófalu településrészen (Molnár utca 29.) ilyen magas vízállásnál – magas parti terület – 1 db ingatlan bevédése vált szükségessé, melyhez az önkormányzat erőket és eszközöket (Érd Közterület-fenntartó Intézmény) biztosított, 300 méteren 2 sor szélességben és 4 sor magasságban került homokzsák beépítésre, melyhez 6.000 db homokzsákot igényeltek az Érdi Hivatásos Tűzoltóságtól.

Százhalombatta:

A város Óvárosi településrészén található védmű által nem védett terület úgynevezett „magaspart” – *megjegyzés:* a védvonal kiépítését követően került beépítésre – melyen védekezési munkálatok történtek. A felkészülés az elmúlt években levonuló árvizek (2002, 2006 és 2010) tapasztalatai alapján történt. Az önkormányzat rendelkezett a védekezés megkezdéséhez szükséges erővel és eszközökkel, valamint vízkár-elhárítási tervvel.

Az ideiglenes védmű (nyúlgát) kiépítésére a Dunával párhuzamosan a Kossuth Lajos utcánál, valamint a Petőfi Sándor u., a Szkela u. és a Révész u. végén épült védművek és vízelvezető-csatorna lezárások, valamint a Duna parton ezek összekötésével került sor. Ezen a területen az ideiglenes védmű építése 1.200 méter hosszan, 4 sor széles és 12 sor magas homokzsák építésével, valamint megtámasztásokkal és második sor biztonsági megerősítéssel, valamint 2.000 méter fólia felhasználásával történt.

A veszélyeztetett területen 138 db családi ház található, ahol 521 fő állandó bejelentett lakos él. Sikertelen védekezés esetén a kitelepítés a Szent László utca és a Duna folyam közötti utcákban élő lakókat érinti (Révész utca, Kárász utca, Szkela utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Evezős utca, Halász utca, Hajós utca, Kormányos utca, Pákász utca, Matróz utca).

A kitelepített lakosság elhelyezése a településen belül – határozattal kijelölt és a kitelepítési tervben szereplő – található befogadó-helyeken biztosítható.

A településen további védekezést végeztek az úgynevezett Csónakház védelmének érdekében, mely jelentős anyagi értéket képvisel, ezen a területen 600 méteres szakaszon 4 sor szélességben és 8 sor magasságban került sor homokzsák beépítésére.

A védekezésben és a biztosításban részt vett a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a mentőszolgálat, önkéntes tűzoltó egyesületek (Százhalombatta és Tárnok) karitatív és civil szervezetek (Vöröskereszt, Polgárőrség, stb), önkéntes mentőszervezet (Pest Megyei Speciális Mentők) és az önkéntes civil lakosság. A védekezésben résztvevők összes létszámát az önkéntes civil lakosság és a napi fluktuáció miatt nehéz pontosan meghatározni, a legnagyobb napi létszám június 04-07-én védekezett kb. 500 fő (06.05-én 219 fő, 06.06-án 171 fő, 06.07-én 499 fő), a fent említett napokon és szakaszokon összesen 180.000 db homokzsák került beépítésre.

Érd Hivatásos Tűzoltósága a 24/48-as készenléti szolgálatváltásos munkarendről az árvízi időszakban 24/24-es készenléti szolgálati rendben teljesített szolgálatot. Így a védekezési munkálatokban a működési terület tűzvédelmének, valamint a napi folyamatos 4-6 óránkénti váltás biztosításával 15-15 fő vett részt. Az átereszt lezárásoknál a tűzoltóság mobil szivattyúk telepítésével, gépjárműtechnika alkalmazásával biztosította a csapadékvíz Duna folyóba való átemelését ez előfordult esőzések alkalmával.

Sajtó tevékenység

A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan nyomon követhetők. A sajtótevékenység a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által történik, így a lakosság tájékoztatására közzé tett tűzvédelmi felhívások is a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján találhatók meg.

Lakosságfelkészítés, Ifjúság felkészítés

A tűzoltóság az év során rendszeresen megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző állománytagokat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat szerveztünk és tartottunk, összesen 11 alkalommal.

Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny került megtartásra Törökbálinton 2013. április 13-án. A verseny a Törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házban került megrendezésre, melyen 12 általános és 5 középiskolai csapat vett részt. Elméleti tudásukról tesztlapok kitöltésével számolhattak be a katasztrófavédelem, a tűzvédelem, a környezetvédelem, az elsősegély nyújtás témaköreiben, valamint a már bevált kresz-teszt megoldásával. A gyakorlati feladatok összeállításánál elsődleges célként jelent meg, hogy a csapatok játékos formában adjanak számot veszélyhelyzeti ismereteikről, az ön- és mások mentésének lehetőségeiről.

3x3-as iskolai felkészítések

A Kirendeltség illetékességi területén található oktatási intézmények részére tájékoztató anyagokat küldtünk ki, melyben felhívtuk az intézmények figyelmét az iskolai felkészítések fontosságára, valamint a laktanya látogatások lehetőségére.

A 2013-2014-es tanév során – Érd Hivatásos Tűzoltóság illetékességi területén – eddig 486 fő felkészítését végeztük el osztályfőnöki óra keretében. Az oktatások során kiemelt figyelmet kapott a település veszélyeztetettsége. A 8. osztályosok felkészítése során nagy hangsúlyt fektettünk a pályaaorientációra, valamint tájékoztattuk a tanulókat a közösségi szolgálat katasztrófavédeleminél teljesíthető tevékenységeiről.

Korcsoportonkénti bontásban elvégzett felkészítések:	1. osztályos	106 gyermek;
	2. osztályos	119 gyermek;
	3. osztályos	41 gyermek;
	4. osztályos	38 gyermek;
	6. osztályos	74 gyermek;
	8. osztályos	108 gyermek.

Az osztályfőnöki óra keretében történő oktatások – igazodva a tanévhez – folyamatosan zajlanak a nyári szünet kezdetéig.

Az iskolai felkészítés keretein belül, a Diósd ÁMK iskolában katasztrófavédelmi szakkör indult. 2013. évben 4 alkalommal került sor katasztrófavédelmi oktatásra a szakkör résztvevői részére, 45 perces oktatás során.

Közösségi szolgálat

A Kirendeltség illetékességi területén 24 db középfokú oktatási intézmény található. A Kirendeltség KKSZ levezetési tervét és a tájékoztató anyagokat, iratmintákat minden intézménynek megküldtük.

2013-as év folyamán 10 db oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatban.

A 10 db együttműködési megállapodásból PMKI igazgatói jóváhagyással 4 db rendelkezik. PMKI igazgatói jóváhagyásra 6 db együttműködési megállapodás lett felterjesztve. 2 db oktatási intézménnyel a megállapodás megkötése folyamatban van.

Végrehajtott (igazolt) közösségi szolgálat:

A 2013-as évben – 447 óra közösségi szolgálat lett teljesítve az alábbi bontásban:

- árvízi védekezés	217 óra (63 fő);
- elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása	144 óra (48 fő);
- közterületi tűzcsapok felmérése	33 óra (11 fő);
- közreműködés polgári védelmi gyakorlaton	30 óra (6 fő);
- híradó ügyeleti rendszer megismerése	23 óra (10 fő).

A Főigazgatói utasításnak megfelelően havonta 5 napot jelölünk ki közösségi szolgálat teljesítésére.

Jelentősebb káresetek:

2013. 05. 02. Törökbálint, Kerekdomb utca.

A helyszínen egy 250m² alapterületű 3 szintes családi ház tetőszerkezete égett. A tűzoltásban 4 gépjárműfecskendő, 1 db vízszállító, 1 magasból mentő avatkozott be. A kiérkező rajok kezdetben 2 db „D” vízszugárral kezdték meg a tűz oltását, majd a helyszínre érkező erők bevetése után a tűz 4 db „C”-2 db „D” és 1 db emelő sugár bevetésével körülhatárolása és eloltásra került. A tűzoltást nagyban nehezítette, hogy a területen a tűzivíz hálózat nem működött, a tűzcsapokban nem volt víz.

Ercsi, Keresztúri út mellett lévő szabad területen egy kiszáradt tómeder, mely nádassal volt körülvéve 4 hektáron égett. A kiérkező rajok a tüzet 2 „C”, valamint 2 db „D” vízszugárral és kézi szerszámokkal oltották el. A beavatkozás során a nagy füst miatt részben légzésvédelemben kellett több méter hosszan a sugarakat alkalmazni, a munkát végezni. Nehézséget okozott a terület vízhiányossága, valamint a légmozgás is befolyásolta a tűz terjedését. A tüzeset felszámolásában segítséget nyújtott a FER Létesítményi Tűzoltóság, valamint Szigetszentmiklósi Tűzoltóság is. A hatékony és kitartó munkának köszönhetően a tűz anyagi kárt nem okozott a környező szántóföldeken.

Százhalombatta, Révátkelőnél a DK1152 sz. uszályra, valamint annak H128893-30 sz. kishajójára mezőgazdasági vontató és annak célgép adaptere felhajtott. A komp megbillent, a parttól kb. 5 m-re megállt, süllyedni kezdett. A raj a kompot kikötősodrony segítségével a parthoz rögzítette, a traktort, É/MM csörlőjével rögzítette, Fer/kishajó segítségével a kompon tartózkodó járművezetőt, valamint kishajó vezetőt a partra kimentette. A raj PEST/ 30 irányítása mellett VIII/Daru csörlőjével a traktor valamint vontatmányát, majd a kompot partra vontatta, a vízzáró rekeszekből a vizet HONDA szivattyúval eltávolította, a komp úszóképességét helyreállította, a tulajdonos képviselőjének átadta.

Érd, 2014. február 06.

Rózsa Gábor tíf. alezredes

Tűzoltóparancsnok